
SS-3 El. komutācijas sadalne
Pu=203kW
Iu=315A
Pa=141kW
Ia=220A
du%=3.04%
Ik³=5.1kA
Ikˡ=2.4kA

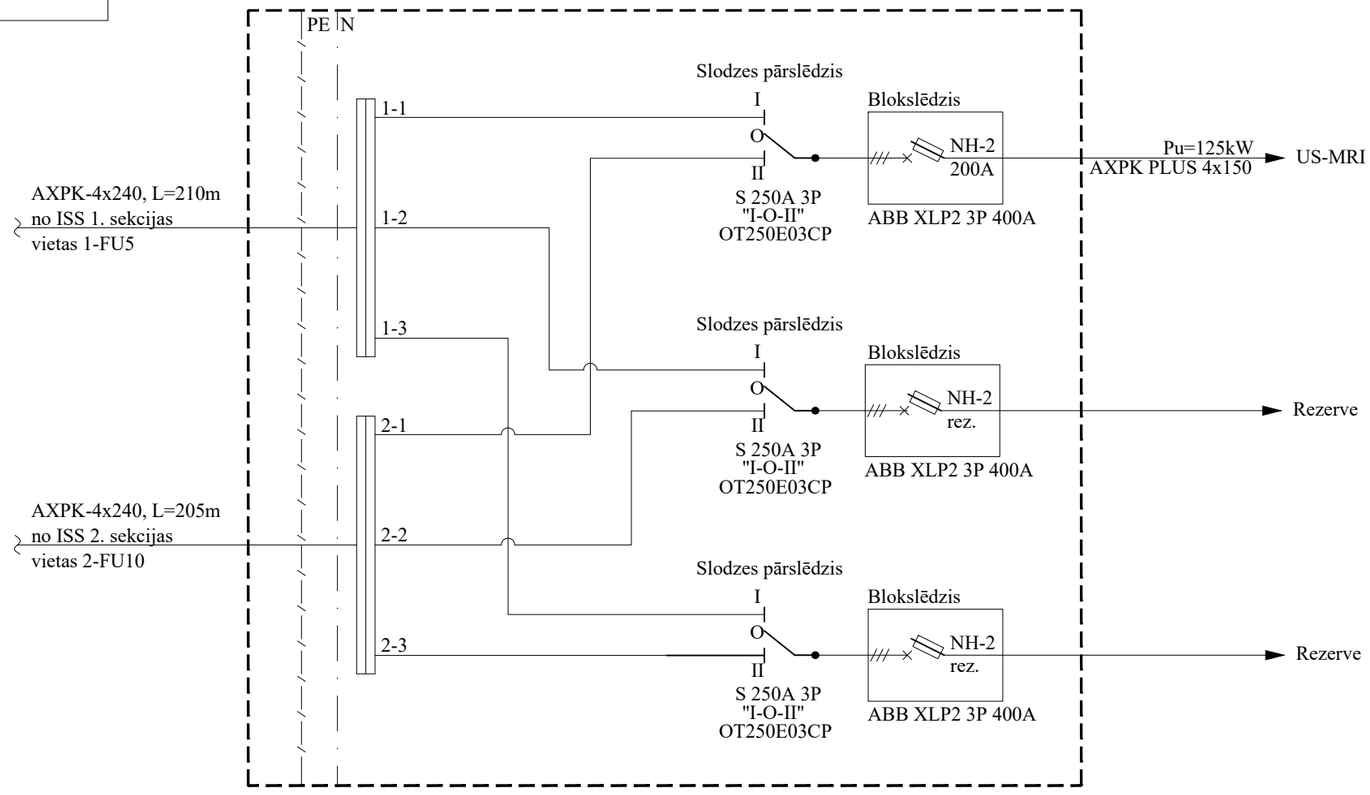

Piezīmes:

1) Uzstādīt atbilstoša gabarīta v/a sadalni metāla korpusā IP44.
Individuālas komplektācijas ar slēdzeni.
2) Sadalnes slodzes pārslēdžu rokturus iznest uz sadalnes durvīm

IZMAIŅAS:	DATUMS:	APRAKSTS:	PARAKSTS:

Būvdizains SIA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga
Tālrunis: +371 67315066; info@buvdizains.lv, Būvkomersanta reģ. nr. 0601-RA

BŪVPROJEKTA DAĻAS PROJEKTĒTĀJS:

STADIJA:

OBJEKTS:

Elektroapgādes tīkli papildus jaudas nodrošināsanai perspektīvajām medicīnas iekārtām. "Latvijas Onkoloģijas centrs" Hipokrāta ielā 4, Rīgā

ADRESE: **Hipokrāta iela 4, Rīga**

KADASTRA NR: **0100 122 2006 001 042**

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Hipokrāta iela 2, Rīga
Reģ. nr.40003951628

MARKA: **EL**

BŪVPROJ. DAĻAS VAD.: **06.07.2020** Kārlis Mūrnieks

IZSTR. ĀDAJA: **06.07.2020** Kārlis Mūrnieks

RASĒJUMS:
SS-3 sadalnes shēma

DATUMS: 06.07.2020 ARH. NR./PAS ŪT.NR.

LAPA: **EL-3** MĒROGS **b/m** LAPAS NR.